Suivi analyses hebdomadaires sur ressources commune de Villeuve Loubet 04/01/2010 au 01/02/2010

Date	4/1	11/1	18/1	25/1	1/2	8/2
Bromure (µg/l Br)	0	0	0	0	0	0
Bore (µg/l)	26	28	13	22	20	19
Norme (µg/l)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Cyanures	0	0	0	0	0	0
Norme (µg/l)	50	50	50	50	50	50
Arsenic	0	2	0	0	0	0
Norme (µg/l)	10	10	10	10	10	10
Chrome	2	5	6	4	4	4
Norme (µg/l)	50	50	50	50	50	50
Plomb	0	0	5	2	0	0
Norme (µg/l)	25	25	25	25	25	25

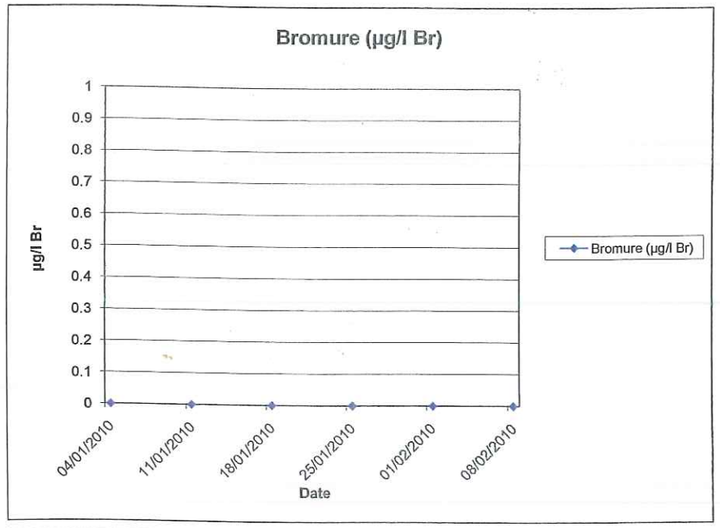

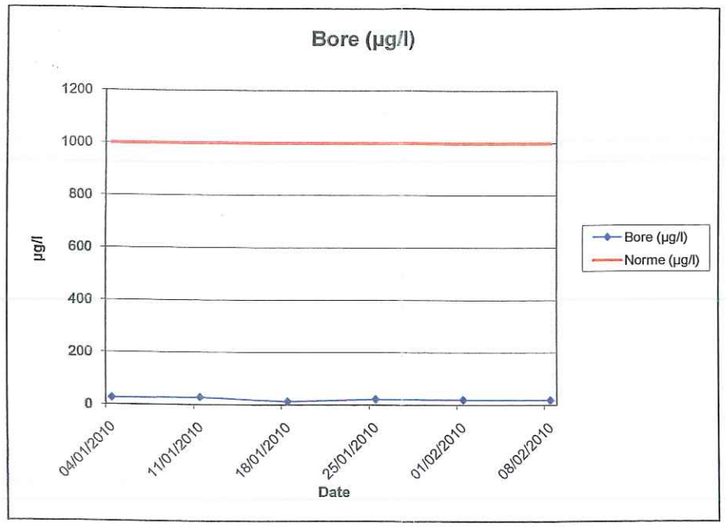

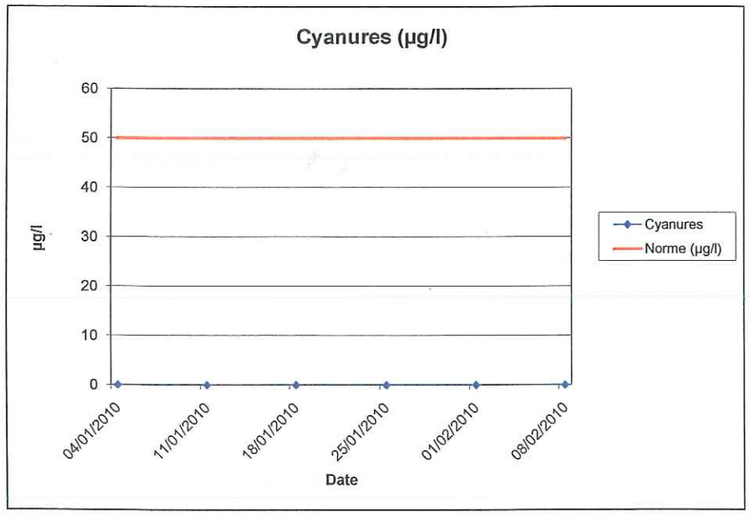

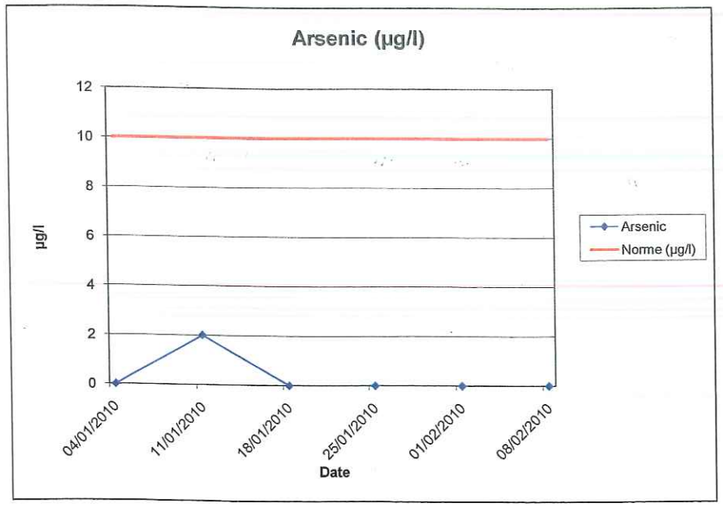

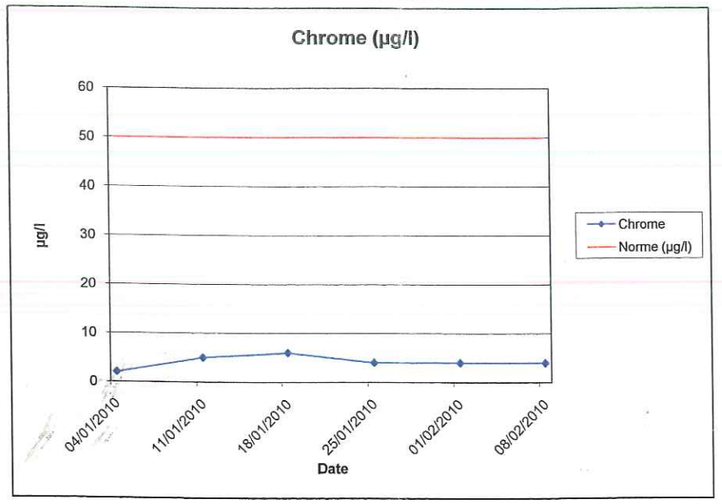

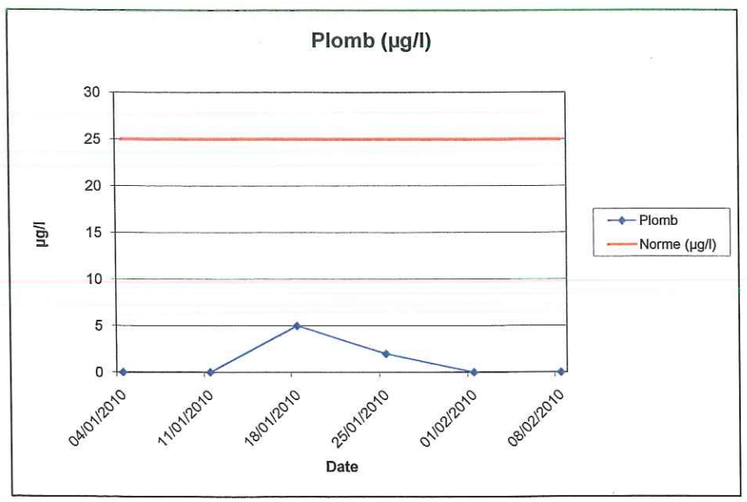

Lyonnaise des Eaux
Centre Régional Côte d'Azur
Agence Production Eau
836 avenue de la Plaine
06255 MOUGINS CEDEX

Suivi analyses hebdomadaires
ressources Ferrayonnes

23/02/2010